



**MUNICÍPIO DO SABUGAL**  
Câmara Municipal

**EDITAL N.º 73 /2018**

António dos Santos Robalo, Presidente do Município de Sabugal, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 17.º, do Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, torna públicos os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água destinada ao consumo humano, relativos ao 2.º trimestre de 2018.

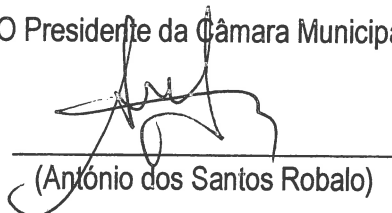
O Município de Sabugal realiza um programa de controlo da qualidade da água, aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), que incide sobre os sistemas de distribuição no concelho de Sabugal, com colheitas regulares nos pontos estratégicos dos sistemas de abastecimento de água. Todas as determinações são realizadas no cumprimento das disposições constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise e métodos analíticos.

Em anexo apresentam-se os resultados das análises obtidas entre abril e junho de 2018 que serão afixados nos lugares próprios existentes para conhecimento dos consumidores e munícipes.

Para constar se lavrou o presente Edital (que integra no seu conjunto 11 folhas).

Sabugal, 17 de setembro de 2018

O Presidente da Câmara Municipal,



(António dos Santos Robalo)



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

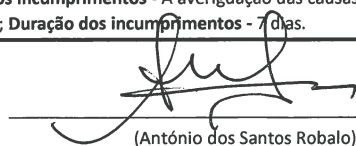
**2018**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	8	8	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	41	1	88%	8	8	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,2	0,8	---	---	8	8	100%
Cheiro a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	< 1	0	100%	4	4	100%
Sabor a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	< 1	0	100%	4	4	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	6,8	7,3	0	100%	4	4	100%
Condutividade (µS/cm a 20 °C)	2500	170	200	0	100%	4	4	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	---	< 5	0	100%	4	4	100%
Turvação (NTU)	4	---	< 0,5	0	100%	4	4	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	> 300	1	75%	4	4	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	> 300	1	75%	4	4	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	0	0	100%	4	4	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	< 30	66	0	100%	4	4	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	< 0,1	0	100%	4	4	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	< 0,006	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	37	---	---	1	1	100%
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos (mg/l ClO <sub>2</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos (mg/l ClO <sub>3</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	0,014	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	94	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	---	< 40	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	< 0,020	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	< 2,0	---	---	1	1	100%
Manganés (µg/l Mn)	50	< 10	10,7	0	100%	4	4	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	< 4 *	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	< 1,9	0	100%	4	4	100%
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	10	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio(µg/l)	---	---	10	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/l)	---	---	< 7	---	---	1	1	100%
Bromodiorometano(µg/l)	---	---	< 7	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	< 7	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv) (α-total, β-total, radionuclídeos)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/l)	500,00	---	< 10,0	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: \* - Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Água de Lisboa e Vale do Tejo)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): • Parâmetros - Bactérias coliformes, N.º de colónias a 22 °C e N.º de colónias a 37 °C; Causa dos incumprimentos - A averiguação das causas foi inconclusiva; Medidas correctivas - Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram os incumprimentos; Duração dos incumprimentos - 7 dias.

O Presidente da Câmara Municipal,



(António dos Santos Robalo)

Data da publicação:

21/09/2018

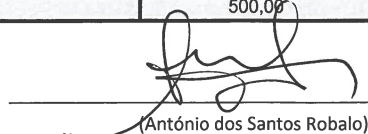


Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

**2018**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	---	0,2	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20 °C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos (mg/l ClO <sub>2</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos (mg/l ClO <sub>3</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv) (α-total, β-total, radionuclídeos)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/l)	500,00	---	---	---	---	0	0	---

O Presidente da Câmara Municipal,

  
(António dos Santos Robalo)

Data da publicação:

21/09/2018

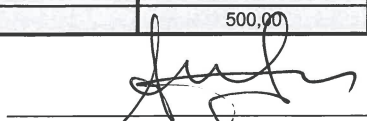


Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

**2018**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	---	0,6	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20 °C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos (mg/l ClO <sub>2</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos (mg/l ClO <sub>3</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv) (α-total, β-total, radionuclídeos)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/l)	500,00	---	---	---	---	0	0	---

O Presidente da Câmara Municipal,

  
(António dos Santos Robalo)

Data da publicação:

21/09/2018

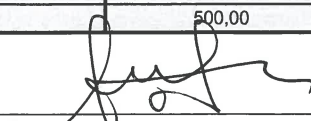


Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

**2018**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	---	0,4	0	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20 °C)	2500	---	26	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	---	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	0	0	100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	< 0,1	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos (mg/l ClO <sub>2</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos (mg/l ClO <sub>3</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	< 4	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	< 1,9	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv) (α-total, β-total, radionuclídeos)	0,10	---	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Radão (Bq/l)	500,00	---	44,7	0	100%	1	1	100%

O Presidente da Câmara Municipal,

  
(António dos Santos Robalo)

Data da publicação:

21/09/2018



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

**2018**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	---	0,3	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20 °C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos (mg/l ClO <sub>2</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos (mg/l ClO <sub>3</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv) (α-total, β-total, radionuclídeos)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/l)	500/00	---	---	---	---	0	0	---

O Presidente da Câmara Municipal,

(António dos Santos Robalo)

Data da publicação:

21/09/2018



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

**2018**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Cheiro a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20 °C)	2500	---	29	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	---	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	0	0	100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	< 0,1	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	4,5	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos (mg/l ClO <sub>2</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos (mg/l ClO <sub>3</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	6,93	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	< 4	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	< 1,9	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv) (α-total, β-total, radionucléidos)	0,10	---	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Radão (Bq/l)	500,00	---	288	0	100%	1	1	100%

O Presidente da Câmara Municipal,

(António dos Santos Robalo)

Data da publicação:

21/09/2018



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

**2018**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,2	0,6	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20 °C)	2500	---	37	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	---	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	0,6	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	0	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	< 0,1	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	1,1	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos (mg/l ClO <sub>2</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos (mg/l ClO <sub>3</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	53,2	1	0%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	4	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Merúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	< 1,9	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv) (α-total, β-total, radionuclídeos)	0,10	---	> 0,10	1	0%	1	1	100%
Radão (Bq/l)	500,00	---	306	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): • Parâmetro - Manganês; Causa do incumprimento - A averiguação das causas foi inconclusiva; Medidas correctivas - Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer da Autoridade de Saúde); Duração do incumprimento - 27 dias. • Parâmetro - Dose indicativa; Causa do incumprimento - Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água; Medidas correctivas - A decorrer processo de averiguação da atividade radioativa na água.

O Presidente da Câmara Municipal,

(António dos Santos Robalo)

Data da publicação:

21/09/2018





Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

**2018**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	---	0,3	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20 °C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (NTU)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos (mg/l ClO <sub>2</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos (mg/l ClO <sub>3</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv) (α-total, β-total, radionuclídeos)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/l)	500,00	---	---	---	---	0	0	---

O Presidente da Câmara Municipal,

  
(António dos Santos Robalo)

Data da publicação:

21/09/2018

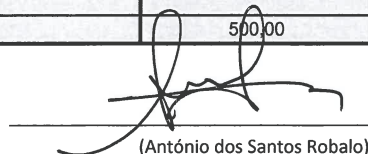


Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

**2018**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	---	0,3	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20 °C)	2500	---	41	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	---	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	0	0	100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	< 0,1	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos (mg/l ClO <sub>2</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos (mg/l ClO <sub>3</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	5	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	< 1,9	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv) (α-total, β-total, radionuclídeos)	0,10	---	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Radão (Bq/l)	50000	---	189	0	100%	1	1	100%

O Presidente da Câmara Municipal,

  
(António dos Santos Robalo)

Data da publicação:

21/09/2018



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

**2018**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,4	0,8	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C (Factor de diluição)	3	---	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	---	6,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20 °C)	2500	---	31	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	---	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	0	0	100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	< 0,1	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos (mg/l ClO <sub>2</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Cloratos (mg/l ClO <sub>3</sub> )	0,7	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	< 4	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	< 1,9	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano(µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv) (α-total, β-total, radionuclídeos)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/l)	500,00	---	---	---	---	0	0	---

O Presidente da Câmara Municipal,

(António dos Santos Robalo)

Data da publicação:

21/09/2018